




www.regulus.eu

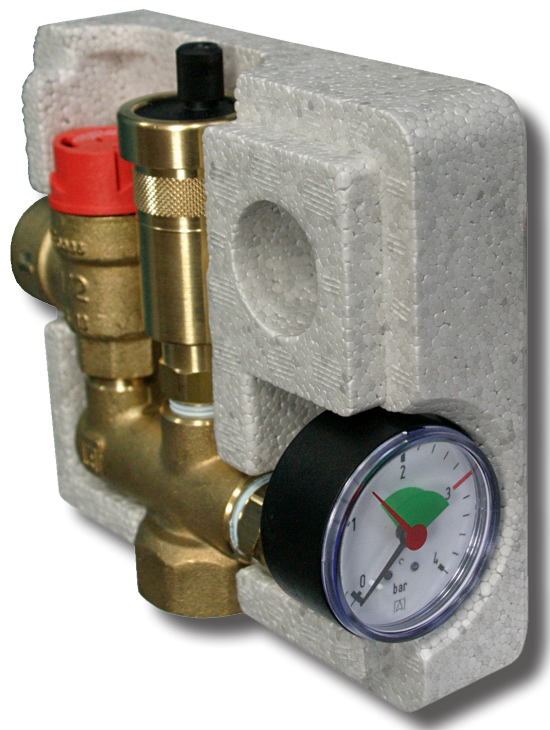

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ

Инструкция по эксплуатации
Предохранительный узел KSG mini 3 бар

РУС


ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ

1. Применение

Предохранительный клапан, манометр и воздухоотводный клапан представляют собой предохранительные элементы для отопительных систем. Предохранительный узел KSG mini - это экономичное решение, предлагающее легкий монтаж.

Использование:

- подходит для замкнутых отопительных контуров в соответствии с DIN 4751, часть 2.
- для источников тепла мощностью до 50 кВт

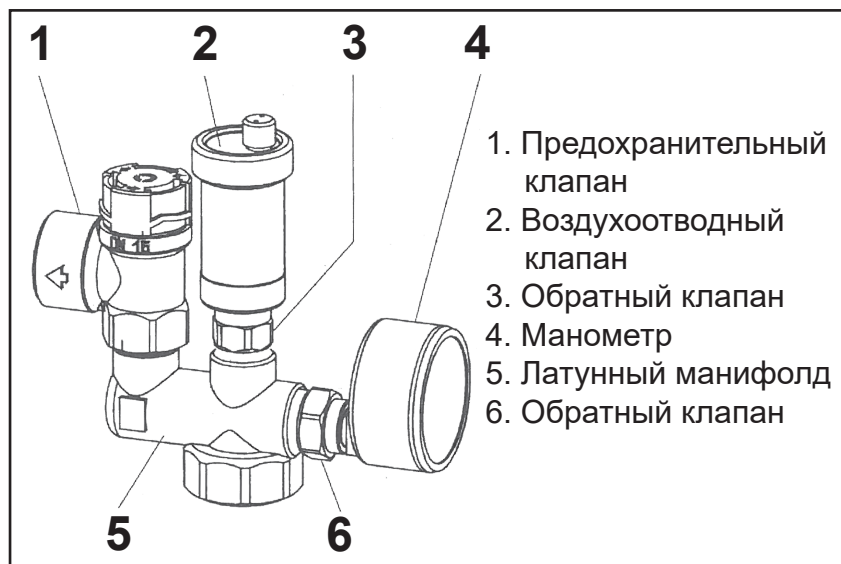

2. Инструкции по установке

Этот предохранительный узел KSG должен быть установлен как можно ближе к котлу, выше его самого высокого уровня, чтобы соответствовать требованиям DIN 4751 для предохранительных клапанов.

Соединительный трубопровод должен быть проведен кратчайшим путем и не должен содержать запорного крана. Предохранительный узел должен быть установлен в вертикальном положении (см. рис.).

Диаметр сливной трубы должен быть не меньше, чем диаметр сливного отверстия предохранительного клапана DN 20. Максимальная длина трубы 2 м с 2 изгибами макс. Если требуется труба длиной более 2 м или 2 изгиба, то труба должна быть в DN 25. При этом макс. количество изгибов составляет 3, а длина трубы - 4 м. Сбросная труба должна быть проведена таким образом, чтобы выходящий пар и горячая вода были надежно и видимо выведены наружу. Труба должна быть наклонена и расположена таким образом, чтобы исключить замерзание и скопление воды.

3. Описание

Латунный манифолд, нижнее подключение G1" F, для подключения к источнику тепла, с клапанами, установленными на заводе-изготовителе;

- сертифицированный предохранительный клапан 3 бара, G1/2", тепловая мощность 50 кВт;
- G3/8" манометр, 0-4", красная отметка на 3", регулируемый красный указатель, зеленый сектор, с обратным клапаном
- G3/8" воздухоотводный клапан, 12 бар, с обратным клапаном
- изолированный

4. Предупреждение:

Предохранительный узел абсолютно герметичен с производственной линии. Дополнительная затяжка может привести к утечкам.