ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Резервуар для горячей воды RBC 1500

Главные особенности	
Применение	Бак с внутренним эмалированным теплообменником для приготовления горячей воды. Он имеет снимаемой изоляцию и магниевый анод, который защищает внутреннее покрытие бака от коррозии. При желании вместо магниевого анода можно установить электронный анод, код для заказа см. В таблице аксессуаров. При необходимости в накопительный бак можно установить электрический нагревательный элемент.
Рабочая жидкость	вода (резервуар) - вода, смесь воды и гликоля (макс. 1:1), смесь воды и глицерина (макс. 2:1) (теплообменник)
Код	16710

Данные об энергоэффективности (в соответствии с Правилами ЕС № 812/2013)	
Класс энергоэффективности	не указан
Потери тепла	153 Вт
Объём резервуара	1466 л

Технические данные	
Общий объём резервуара ГВС	1492 л
Объём жидкости в резервуаре ГВС	1466 л
Объём теплообменника	26,0 л
Площадь теплообменника	4,2 м²
Макс. температура в резервуаре ГВС	95 °C
Макс. температура в теплообменнике	110 °C
Макс. давление в резервуаре ГВС	10 бар
Макс. давление в теплообменнике	10 бар
Диаметр резервуара ГВС	1000 мм
Диаметр резервуара ГВС с изоляцией	1200 мм
Общая высота резервуара ГВС	2285 мм
Высота опрокидывания	2590 мм
Пустой вес бака ГВС	394 кг

Обогрев горячей воды от 10 °C до 45 °C при температуре нагрева 60 °C	
Мощность теплообменника	67 кВт, (1660 л/ч)

Материалы	
Материал бака ГВС	S235JR, эмалиров. внутренняя стенка (DIN 4753-3)
Материал теплообменника	S235JR+N, внешняя поверхность эмалиров. (DIN 4753-3)
Материал изоляции бака ГВС	флис
Наружная поверхность изоляции бака ГВС	ПВХ

Аксессуары	
Эл. нагрев. элемент	модели ETT-A, D2, M, N, R, S, F2, P, U
Макс. длина нагревательного элемента E1 / фланец	815 мм / 815 мм
Электронный анодный стержень	код 14429
Электронный анод с фланцем	код 17435

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Резервуар для горячей воды RBC 1500

Запасные части (стержни магниевых анодов)	
Магн. анодный стерж. (A1)	код 3698
Mg anode rod (A2)	код 448
Магниевый анод. стерж. - цепь образный	код 13112

Размеры

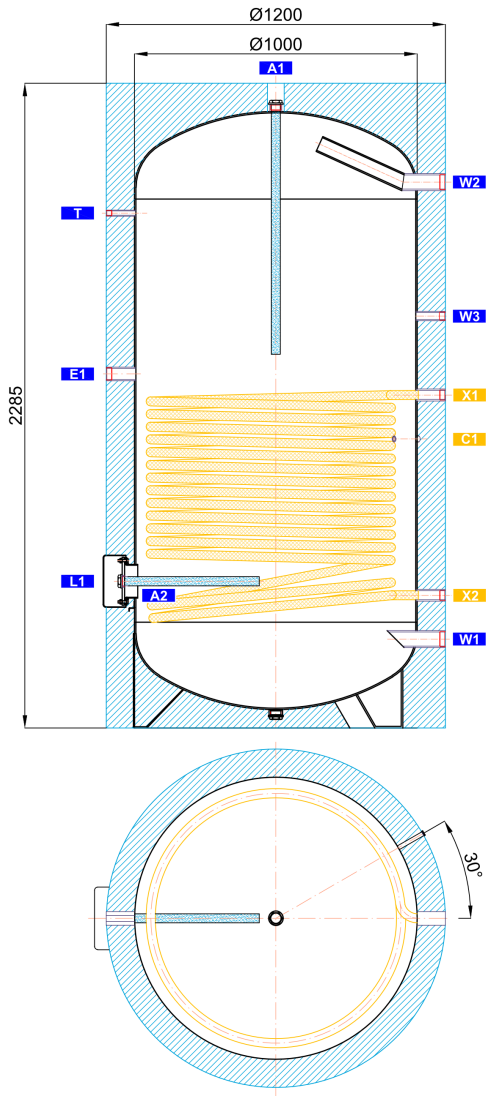

ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЁМОВ

поз.	описание	соединение	высота [мм]
Нагрев ГВС			
W1	Холодная вода	G 2" F	315
W2	Холодная вода	G 2" F	1935
W3	Циркуляция	G 1" F	1460
Дополнительный источник тепла			
E1	Эл. нагрев. элемент	G 6/4" F	1255
Контроль и безопасность			
C1	Температурный датчик	G 1/2" F	943
T	Термометр	G 1/2" F	1825
Источники тепла			
X1	Подача от источника тепла	G 5/4" F	1180
X2	Возврат. труба к источнику тепла	G 5/4" F	470
Другое			
L1	Фланец	8 x M10	520
A1	Магниевый анодный стержень	G 5/4" F	2205
A2	Магниевый анодный стержень	G 5/4" F	520

R E G U L U S spol. s r. o. Чешская Респ.
До Коуту 1897/3, 143 00 Прага 4
Тел.: +420 241 765 191
Факс: +420 241 763 976
Эл. почта: sales@regulus.eu
Вэб-сайт: www.regulus.eu

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Резервуар для горячей воды RBC 1500

График перепада давления

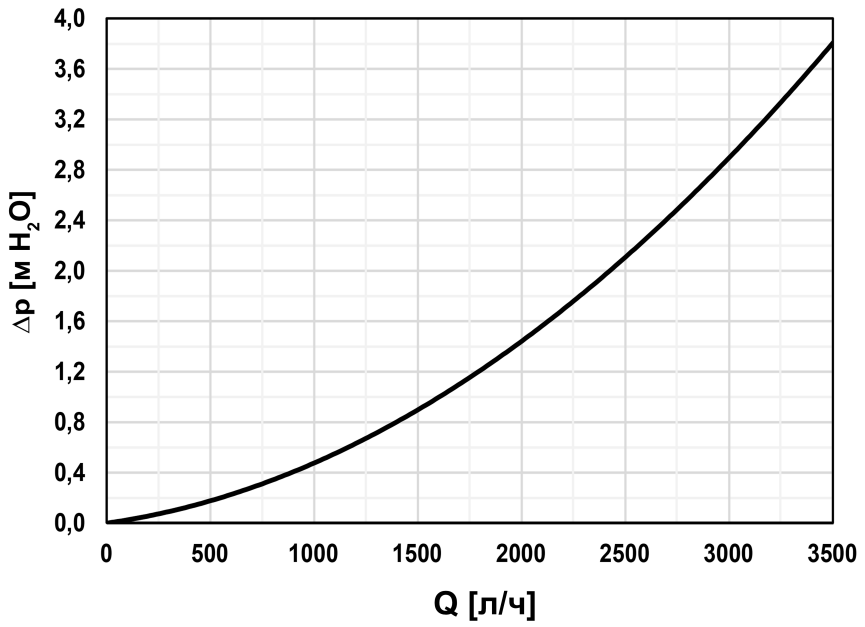

R E G U L U S spol. s r. o. Чешская Респ.
До Коуту 1897/3, 143 00 Прага 4
Тел.: +420 241 765 191
Факс: +420 241 763 976
Эл. почта: sales@regulus.eu
Вэб-сайт: www.regulus.eu