

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тепловой насос земля–вода EcoPart 406



Главные особенности	
Применение	Отопление помещений и горячее водоснабжение.
Описание	Тепловые насосы извлекают энергию из земли; эта энергия, полученная из глубоких скважин или грунтовых коллекторов, затем „перекачивается“ до более высокой температуры и передается в отопительную воду; температура потока может достигать 65 °C.
Установка ¹⁾	Резервуар для заправки рассольного контура и набор для заправки рассольного контура входят в комплект поставки, установка должна производиться с помощью комплекта для насосной станции с интеллектуальным контроллером (коды см. в каталоге).
Рабочая жидкость	R407C (хладагент), антифриз (земляной контур/скважина), вода (контур отопления).
Сертификаты	HP Keurmark – знак качества Европейского комитета по стандартизации.
Код	12647

1) В случае последовательной установки, первый тепловой насос в линии должен быть установлен с комплектом насосной станции с интеллектуальным контроллером, все последующие последовательно установленные тепловые насосы должны быть установлены с насосной станцией CSE TC W PWM (коды см. в каталоге).

Техническая характеристика	
Мощность ²⁾	5,9 кВт
Потребляемая мощность ²⁾	1,29 кВт
COP ²⁾	4,57
Номинальный ток	5,8 А
Источник питания	3/N/PE ~ 400 В 50 Гц
Рекомендуемый автоматический выключатель	B10A 3ф
Класс защиты (IP)	IPX1
Компрессор	Спиральный
Хладагент	R 407C (GWP 1774)
Количество хладагента	1,9 кг
CO ₂ эквивалент ³⁾	3,370 т
Масло компрессора	FV50S
Макс. давление хладагента	31 бар
Мин. / макс. температура в системе скважины	-5 °C / 20 °C
Мин. / макс. давление в системе скважины	0,2 бар / 3,0 бар
Объем антифриза в ТН	2,3 л
Мин. скорость потока в скважине (Δt = 5 K)	790 л/ч
Номин. скорость потока в скважине (Δt = 3 K)	1330 л/ч
Насос скважины	UPM2K 25-70 180
Соединение контура скважины	2 x Cu 28 x 1,5
Макс. температура потока теплового насоса	65 °C
Макс. температура отопительной воды в системе	110 °C
Макс. давление отопительной воды	3 бар
Объем нагреваемой воды в тепловом насосе	2,3 л
Мин. площадь поверхности теплообменника в резервуаре	2 м ²
Мин. скорость потока через ТН (Δt = 10 K при 0/35 °C)	500 л/ч
Номин. скорость потока через ТН (Δt = 5 K при 0/35 °C)	1010 л/ч
Соединение отопительного контура	2 x Cu 22 x 1
Вес	138 кг

2) При температуре В0/В35; 3) Не покрывается годовой проверкой на наличие утечек хладагента (ЕС № 517/2014).

Параметры для изменения распределительного тарифа	
Номинальная потребляемая мощность (необходимый ввод)	1,91 кВт
Тепловая мощность ⁴⁾	5,9 кВт
Стабильный ток ⁴⁾	2,1 А
Пусковой ток	16,6 А
Номинальное напряжение / количество фаз	400 В 3ф

4) При температуре В0/В35.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тепловой насос земля–вода EcoPart 406

Данные об энергоэффективности

(для низкотемпературных применений при средних климатических условиях см. раздел „информационный лист“)

Сезонная энергоэффективность	179%
Класс энергоэффективности	A+++
SCOP	4,7

Звуковые характеристики


Уровень звуковой мощности согласно EN 12 102	43,0 дБ(А)
--	------------

Параметры производительности⁵⁾

Температура в земляном контуре	Температура потока	Мощность [кВт]	Потребляемая мощность [кВт]	COP [-]
5 °C	35 °C	6,81	1,30	5,24
	45 °C	6,49	1,56	4,16
	55 °C	6,08	1,91	3,18
0 °C	25 °C	6,10	1,20	5,08
	35 °C	5,90	1,29	4,57
	45 °C	5,48	1,55	3,54
	55 °C	5,17	1,87	2,76
-5 °C	45 °C	4,68	1,52	3,08

5) Значения рабочих параметров измеряются в соответствии с EN 14 511 в испытательной лаборатории изготовителя.


Размеры

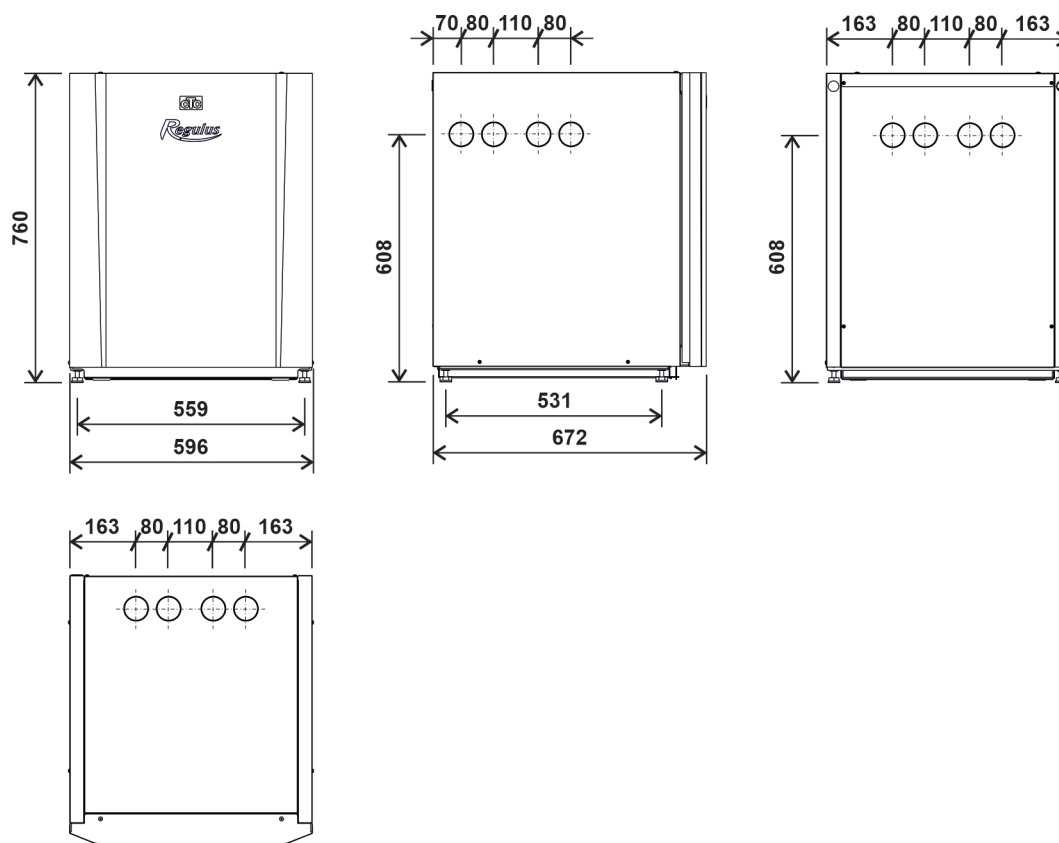

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Тепловой насос земля–вода EcoPart 406

Кривые производительности насоса в земляном контуре

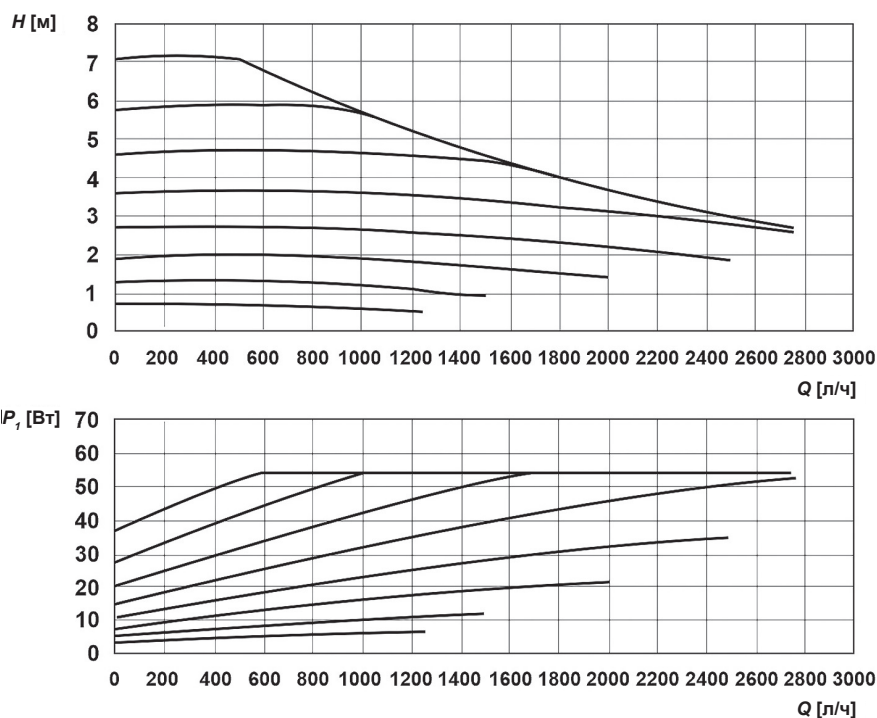


Падение давления теплового насоса

Падение давления в рассольном контуре

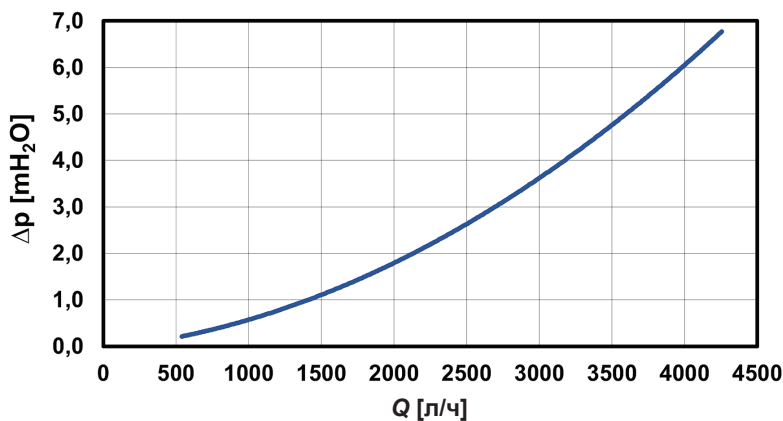

Падение давления в контуре отопления

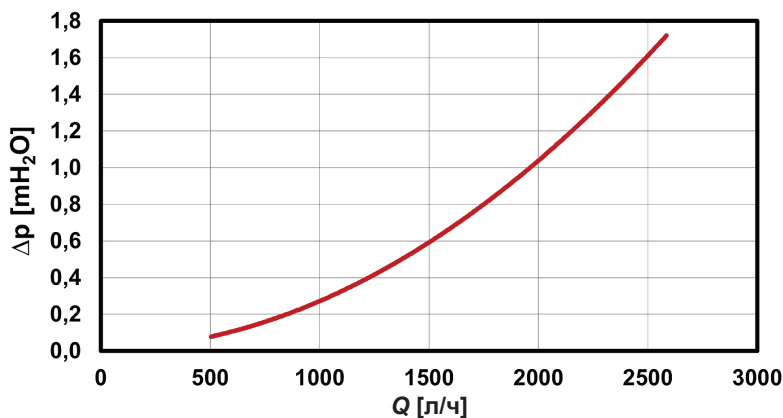

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ

Тепловой насос земля–вода EcoPart 406

Поставщик REGULUS spol. s r. o.
 Модель CTC EcoPart 406

Параметры	низкая температура	средняя температура
Сезонный класс энергоэффективности отопления помещений	A+++	A++
Средний климат		
Номин. тепловая мощность, включая любые дополнительные нагреватели	7 кВт	6 кВт
Сезонная энергоэффективность отопления помещений	179 %	130 %
Годовое потребление энергии	2 967 кВтч	3 743 кВтч
Холодный климат		
Номин. тепловая мощность, включая любые дополнительные нагреватели	6 кВт	6 кВт
Сезонная энергоэффективность отопления помещений	183 %	133 %
Годовое потребление энергии	3 332 кВтч	4 107 кВтч
Теплый климат		
Номин. тепловая мощность, включая любые дополнительные нагреватели	6 кВт	6 кВт
Сезонная энергоэффективность отопления помещений	176 %	128 %
Годовое потребление энергии	1 860 кВтч	2 209 кВтч
Уровень звуковой мощности LWA, на открытом воздухе	43 дБ	

Любые особые меры предосторожности, которые должны приниматься при сборке, установке или обслуживании нагревателя, указаны в руководстве, входящем в комплект поставки.

Модель:	CTC EcoPart 406
Тепловой насос воздух-вода:	нет
Тепловой насос вода-вода:	нет
Тепловой насос земля-вода:	да
Низкотемпературный тепловой насос:	нет
Оборудован дополнительным нагревателем:	нет
Комбинированный нагреватель с тепловым насосом:	нет

Параметры, заявленные для средне температурного применения и среднего климата.

Позиция	Обозначение	Значение	Ед. изм.	Позиция	Обозначение	Значение	Ед. изм.
Номинальная тепловая мощность (*)	P_{rated}	6	кВт	Энергоэффективность сезонного отопления помещений	η_s	130	%
Заявленная мощность нагрева для частичной нагрузки при температуре в помещении 20 °C и наружной температуре T_j :				Заявленный коэффициент мощности или коэффициент первичной энергии для частичной нагрузки при комнатной температуре 20 °C и наружной температуре T_j :			
$T_j = -7\text{ °C}$	P_{dh}	5,30	кВт	$T_j = +2\text{ °C}$	COP_d	3,10	–
$T_j = +2\text{ °C}$	P_{dh}	5,50	кВт	$T_j = +7\text{ °C}$	COP_d	3,52	–
$T_j = +7\text{ °C}$	P_{dh}	5,60	кВт	$T_j = +12\text{ °C}$	COP_d	3,91	–
$T_j = +12\text{ °C}$	P_{dh}	5,80	кВт	T_j = бивалентная температура	COP_d	4,32	–
T_j = бивалентная температура	P_{dh}	5,30	кВт	T_j = предельная рабочая температура	COP_d	3,16	–
T_j = предельная рабочая температура	P_{dh}	–	кВт	Для тепловых насосов типа „воздух-вода“:	COP_d	–	–
Для тепловых насосов типа „воздух-вода“:	P_{dh}	–	кВт	$T_j = -15\text{ °C}$, если $TOL < -20\text{ °C}$	COP_d	–	–
$T_j = -15\text{ °C}$, если $TOL < -20\text{ °C}$	P_{dh}	–	кВт	Для тепловых насосов типа „воздух-вода“:	T_{OL}	–	°C
Бивалентная температура	T_{biv}	-6	°C	предельная рабочая температура			
Эффективность в циклическом интервале для отопления	P_{cyc}	–	кВт	Эффективность в циклическом интервале	COP_{cyc}	–	–
Коэффициент потерь энергии (**)	C_{dh}	0,99	–	Предельная рабочая температура нагреваемой воды	W_{TOL}	65	°C
Потребляемая мощность в режимах, отличных от активного режима:				Дополнительный обогреватель:			
Режим Выкл.	P_{OFF}	0,018	кВт	Номинальная тепловая мощность (*)	P_{sup}	1,10	кВт
Режим выкл. термостата	P_{TO}	0,003	кВт	Тип потребляемой энергии	электричество		
Режим ожидания	P_{SB}	0,018	кВт	Для тепловых насосов типа „воздух-вода“:			
Режим обогрева корпуса компрессора	P_{CK}	0,000	кВт	номинальный расход воздуха, снаружи		–	м³/ч
Другие позиции:				для тепловых насосов типа земля-вода:			
Регулирование производительности	фиксированный			Номинальный расход раствора или воды, внешний теплообменник		1,50	м³/ч
Уровень звуковой мощности, в помещении / на открытом воздухе	L_{WA}	43 / –	дБ				

Контактные данные Enertech AB, Box 309, SE-341 26 Юнгбю, Швеция www.ctc.se

(*) Для комнатных нагревателей с тепловым насосом и комбинированных нагревателей с тепловым насосом номинальная тепловая мощность P_{rated} равна расчетной тепловой нагрузке P_{design} , а конечная тепловая мощность автоном. нагревателя P_{sup} равна дополнител. тепловой мощности $sup(T_j)$.

(**) Если коэффициент потерь энергии C_{dh} не определен измерением, он имеет значение по умолчанию $0,9 \cdot sup(T_j)$.