

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Резервуар PS 4000 N25

Главные особенности	
Применение	Аккумулирование и последующее распределение тепловой энергии от твердотопливных котлов, тепловых насосов или других источников тепла. Он оснащен резьбой G 2,5" F.
Рабочая жидкость	вода, смесь воды и гликоля (макс. 1:1), смесь воды и глицерина (макс. 2:1), термальное топливо
Код бака	14457
Код изоляции	19352

Данные об энергоэффективности (в соответствии с Правилами ЕС № 812/2013)

	для бака с изоляцией
Класс энергоэффективности	N/A
Потери тепла	284 Вт
Объём резервуара	3991 л

Технические данные

Общий объём	3991 л
Макс. температура в баке	95 °C
Макс. давление в баке	3 бар
Диаметр бака	1600 мм
Диаметр бака с изоляцией	1800 мм
Общая высота бака	2355 мм
Толщина изол. материала корпуса бака	2490 мм
Толщина изол. материала дна бака	100 мм
Толщина изол. материала дна бака	50 мм
Толщина изол. материала верхней части бака	100 мм
Вес пустого бака с изоляцией	423 кг

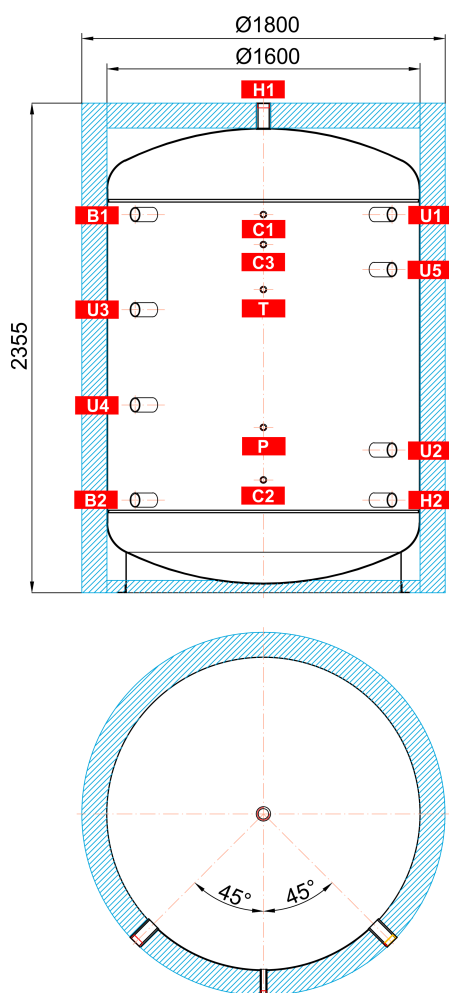
Материалы

Материал бака	S235JR
Материал изоляции бака	флис
Наружная поверхность изоляции	твёрдый полистирол
Изоляция дна и верхней и нижней части	флис

Аксессуары

Эл. нагревательный элемент	ETT-A, C, D, F, P, M
Макс. длина нагревательного элемента	955 мм

Для электрического нагревателя, G 2,5" M x G 6/4" F должен быть использован редуктор

Резервуар PS 4000 N25
Размеры

ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЁМОВ

поз.	описание	соединение	высота [мм]
Источники тепла			
B1	Вводная труба от источника тепла	G 2,5" F	1815
B2	Вводная труба к источнику тепла	G 2,5" F	465
Система отопления			
H1	Подводка к радиатору	G 2,5" F	2355
H2	Возврат от радиатора	G 2,5" F	465
Контроль и безопасность			
C1	Температурный датчик	G 1/2" F	1835
C2	Температурный датчик	G 1/2" F	600
C3	Температурный датчик	G 1/2" F	1705
T	Термометр	G 1/2" F	1490
P	Предохранительный клапан	G 1/2" F	780
Универсальный вход/выход			
U1	Универсальный вход/выход	G 2,5" F	1815
U2	Универсальный вход/выход	G 2,5" F	675
U3	Универсальный вход/выход	G 2,5" F	1375
U4	Универсальный вход/выход	G 2,5" F	905
U5	Универсальный вход/выход	G 2,5" F	1605